

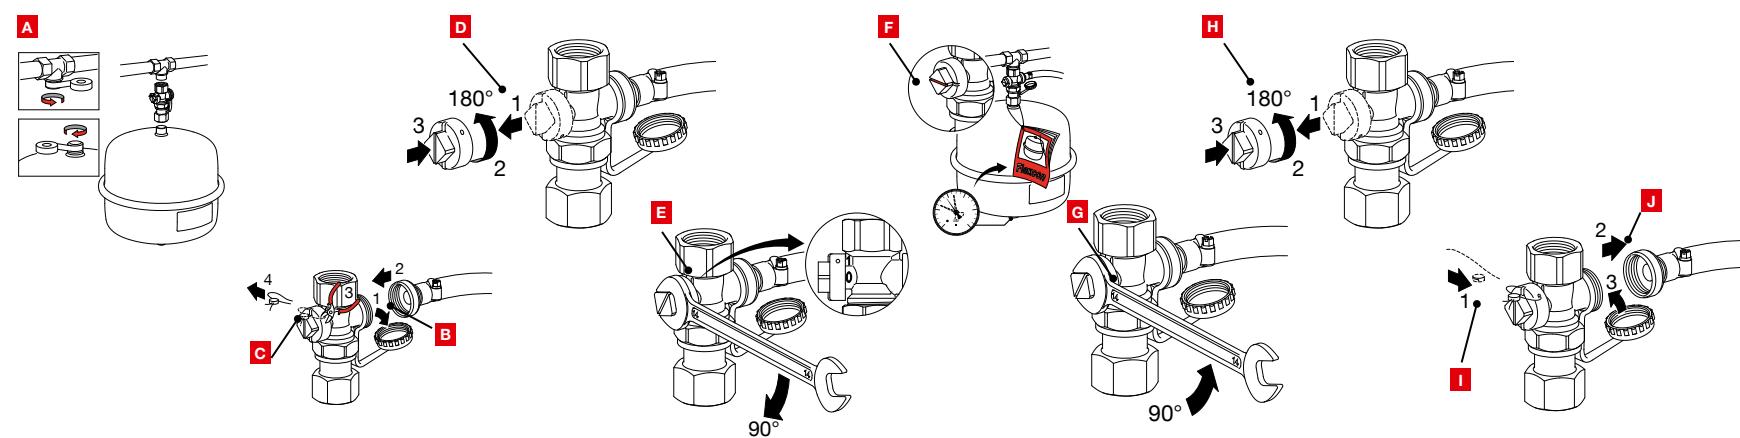
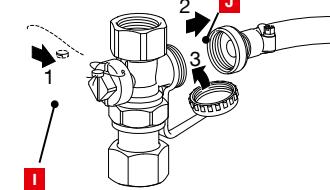
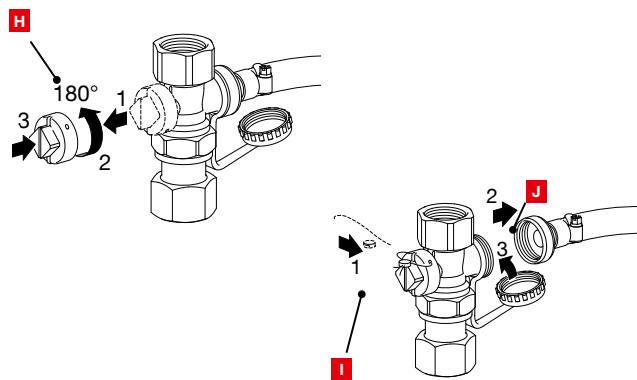
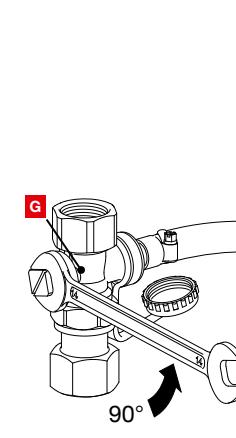
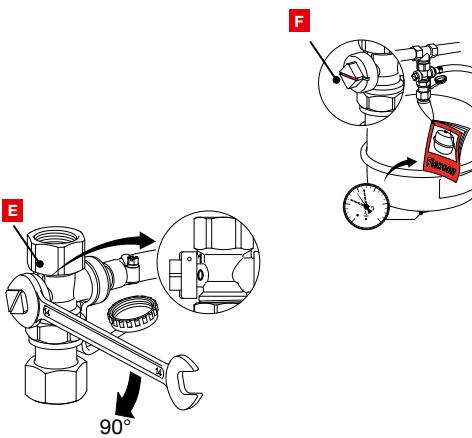


FlexControl

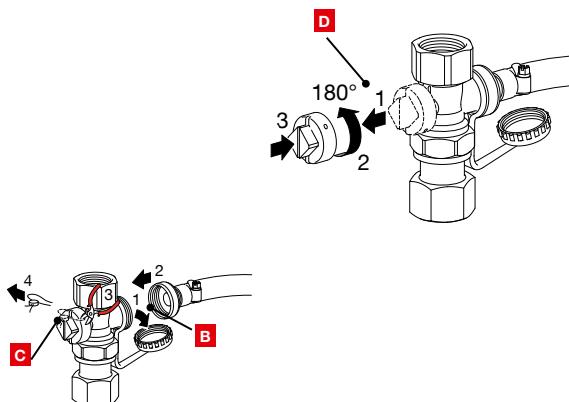

ENG	DEU	NLD	FRA
<p>1. General The FlexControl is a valve (with safeguard) with an integrated draining facility for diaphragm expansion vessels in central-heating and cooling systems. It is used to shut off, drain, service and, if necessary, change the expansion vessel.</p> <p>Application Operating pressure: max. 10 bar. Operating temp.: max. 130 °C.</p> <p>Note: See also the installation and operating instructions of the expansion vessel.</p>	<p>1. Allgemeines Der FlexControl-Kappenkugelhahn ist eine gesicherte Absperrung für Membran-Druck-ausdehnungsgefäß (MAG's) in Heizungs- und Kühlwasserkreisläufen mit integrierter Entleerung. Er dient zum Absperren, Entleeren, der Wartung und eventuellem Austausch des MAG.</p> <p>Verwendungsbereich Betriebsdruck: max. 10 bar. Betriebstemperatur: max. 130 °C.</p> <p>Hinweis: Beachten Sie bitte auch die Montage- und Betriebsanleitung des MAG Contra-Flex bzw. Flexcon-Top.</p>	<p>1. Algemeen De FlexControl is een beveiligd afsluitarmatuur met geïntegreerde aftap installatie voor membraandrukexpansievaten in centrale verwarmings- en koelinstallaties. Deze dient voor het afsluiten, aftappen, onderhoud en eventuele vervanging van het drukexpansievat.</p> <p>Toepassing Bedrijfsdruk: max. 10 bar. Bedrijfstemperatuur: max. 130 °C.</p> <p>Aanwijzing: Raadpleeg ook de montage- en bedieningshandleiding bij het expansievat.</p>	<p>1. Généralités Le FlexControl est une vanne d'arrêt sécurisée avec vidange intégrée pour les vases d'expansion à membrane dans les installations de chauffage central et de refroidissement. Il sert au blocage, à la vidange, à la maintenance et au changement éventuel du vase d'expansion à membrane.</p> <p>Application Pression de fonctionnement : max. 10 bar. Température de fonctionnement : max. 130 °C.</p> <p>Remarque : Consultez également les instructions de montage et d'utilisation du vase d'expansion.</p>
<p>2. Installation The FlexControl is supplied in open configuration with sealed ball valve. The FlexControl can be fitted straight on to the vessel connection. To make the seal, use Teflon tape (A).</p>	<p>2. Installation Der FlexControl-Kappenkugelhahn wird im mit "Draht und Plombe" gesicherten offenen Zustand geliefert. Der Einbau erfolgt, indem die Anschlussverschraubung direkt am Anschluss des MAG montiert wird. Als Dichtungsmaterial ist Kunststoff-Band (Teflon) einzusetzen (A).</p>	<p>2. Installatie De FlexControl wordt met kogelkraan in open toestand geleverd met verzegeling. De FlexControl kan direct op de vataansluiting worden geplaatst. Als afdichtingsmateriaal moet kunststofband (Teflon) gebruikt worden (A).</p>	<p>2. Montage Le FlexControl est livré en position ouverte avec robinet à boule verrouillé. Le FlexControl peut être placé directement sur le raccord du vase. Comme matériel d'étanchéité, il faut utiliser une bande en plastique (Téflon) (A).</p>
<p>3. Checking the pressure expansion vessel <ul style="list-style-type: none"> Connect a pipe with G 3/4" adapter to the drain port (B). Remove the seal (C). Remove the cap, turn through 180° and replace (D). Turn the cap 90° clockwise to shut off and drain the vessel (E). Position "0". Having drained the water from the vessel, check the pre-charge. Use nitrogen to re-fill the vessel (F). Now open the shut-off cap by turning it 90° anti-clockwise. Position "1". This concludes the draining process (G). Remove the cap, turn it through 180° (H). Advice: Replace the seal (I). Then remove the pipe and close the drain port (J). Re-set the vessel to the correct pressure. <p>Information for the installer: Fill the installation slowly until the fill pressure in the expansion vessel is 0.3 bar higher than the pre-charge. Bleed the system during filling.</p> </p>	<p>3. Wartung-MAG <ul style="list-style-type: none"> Anschluss eines Ablaufschlauches mit Anschluss-verschraubung G 3/4" an die Entleerung-MAG (B). Plombierung entfernen (C). Kappe abnehmen, um 180° drehen und wieder aufsetzen (D). Kappe zur Absperrung und Entleerung des MAG nach rechts drehen (90°) (E). Stellung "0". Nach dem wasserseitigen Entleeren des MAG den Gasvordruck prüfen, bei einem eventuellen Nachfüllen ist Stickstoff zu verwenden (F). Anschließend die Kappe für die Absperrung durch Linksdrehen öffnen (90°). Stellung "1", die Entleerung ist somit abgeschlossen (G). Kappe abnehmen, um 180° drehen (H). Hinweis: erneut sichern (I). Abschließend den Ablaufschlauch entfernen und die Entleerung verschließen (J). Anlagendruck wieder anpassen. <p>Hinweis für den Praktiker: Anlage langsam füllen, bis Fülldruck am Ausdehnungsgefäß 0,2 bar höher als Vordruck ist. Beim Füllen entlüften.</p> </p>	<p>3. Controle drukexpansievat <ul style="list-style-type: none"> Afvoerslang met schroefdraaisluiting G 3/4" op de aftapopening aansluiten (B). Verzegeling verbreken (C). Dop verwijderen, 180° draaien en weer aanbrengen (D). Dop voor afsluiten en aftappen van het drukexpansievat naar rechts draaien (90°) (E). Positie "0". Na het aan de waterzijde aftappen van het drukexpansievat de voordruk controleren. Bij te hoge voordruk expansievat vervangen of eventueel met stikstof bijvullen (F). Vervolgens de kogelkraan openen door de dop voor afsluiten linksom te draaien (90°). Positie "1", het aftappen is hiermee voltooid (G). Dop verwijderen, 180° draaien (H). Advies: opnieuw verzegelen (I). Ten slotte de afvoerslang verwijderen en de aftapopening sluiten (J). Systeemdruk opnieuw aanpassen. <p>Aanwijzing voor de installateur: Vul de installatie langzaam tot de vuldruk ter plaatse van het expansievat 0,3 bar hoger is dan de voordruk. Tijdens het vullen ontluften.</p> </p>	<p>3. Entretien du vase d'expansion <ul style="list-style-type: none"> Raccordez un tuyau souple (tuyau d'écoulement) à raccord 3/4" au point de vidange du vase. Enlevez le scellé (C). Retirez le capuchon, faites pivoter de 180° et replacez-le (D). Tournez le capuchon de verrouillage et de vidange du vase de 90° vers la droite (E). Position « 0 ». Après avoir vidangé le vase en amont, contrôlez la pression de gonflage. En cas de regonflage, il faut utiliser de l'azote (F). Ouvrez alors le capuchon de verrouillage en le faisant tourner de 90° vers la gauche. Position « 1 », la vidange est terminée (G). Enlevez le capuchon, faites tourner de 180° (H). Conseil: Scellez de nouveau (I). Retirez le tuyau de vidange et refermez le point de vidange (J). Réglez à nouveau l'installation à la bonne pression. <p>Instructions pour l'installateur : Remplissez lentement l'installation jusqu'à ce que la pression de remplissage à l'endroit du vase d'expansion soit supérieure de 0,3 bar à la pression de gonflage. Purgez pendant le remplissage.</p> </p>
<p>4. Removal Release the pressure from the system. There is a danger of scalding! Hot water can flow out of the system. Remove the product.</p> <p>Environment Comply with local legislation when disposing of the product. According to the directives for pressure equipment 97/23EG See also www.flamcogroup.com</p>	<p>4. Demontage Machen Sie das System drucklos. Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Aus der Anlage kann heißes Wasser austreten. Entfernen Sie das Produkt.</p> <p>Umwelt Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften. Gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG Weitere Informationen unter www.flamcogroup.com</p>	<p>4. Verwijderen Maak de installatie drukloos. Er is gevaar van verbranding! Er kan heet water uit het systeem stromen. Verwijder het product.</p> <p>Milieu Houd de lokale wetgeving in acht wanneer het product wordt afgevoerd. Volgens de richtlijnen voor drukuitrusting 97/23EG Zie ook www.flamcogroup.com</p>	<p>4. Démontage Dépressurisez l'installation. Attention au danger de brûlure ! De l'eau chaude peut s'écouler de l'installation. Déposez la produit.</p> <p>Environnement Respectez les prescriptions locales lors de la mise au rebut de la produit. Selon la directive sur les équipements sous pression 97/23EG Voyez aussi www.flamcogroup.com</p>



SWE	DAN	NOR	FIN	POL
<p>1. Allmänt FlexControl består av en ¾" backventil med inbyggd avtappning och avstängning för expansionskärl i värmesystem och kylinstallationer. Den tjänar till att stänga av och avtappa vid underhåll och eventuellt byte av expansionskärl.</p> <p>Användningsområden Arbetstryck: max. 10 bar. Arbetstemperatur: max. 130 °C.</p> <p>Notera: Konsultera även monterings- och användarmanual som medföljer expansionärklet.</p>	<p>1. Generelt FlexControl er en sikret kappeventil med integrert aftapping for membran-trykkespansjonsbeholder i centrale varme- og kjøleanlegg. Den er til lukning, aftapning og eventuel udskifting af beholderen.</p> <p>Anvendelse Driftstryk: maks. 10 bar. Driftstemperatur: maks. 130 °C.</p> <p>Info: Se også montage- og betjeningsvejledning til ekspansjonsbeholderen.</p>	<p>1. Generelt FlexControl er en avstegningsventil med integrert avtapping for membran trykkespansjons-beholderne for sentralvarme- og kjøleinstallasjoner. Den benyttes for avstenging, drenering, vedlikehold og ved eventuell utbytting av beholderen.</p> <p>Bruksområde Operasjonstrykk: maks. 10 bar. Operasjonstemperatur: maks. 130 °C.</p> <p>Merk: Se også montering- og bruksanvisning som følger med ekspansjonsbeholderen.</p>	<p>1. Yleistä FlexControl on paisunta-astian liitosryhmä käytettäväksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmässä. FlexControl liitosryhmän avulla voit erottaa paisuntasäiliön verkostosta hetkeillisesti huoltotyön ajaksi. Liitosryhmä sisältää integroidun tyhjennys yhteen.</p> <p>Käyttö Käyttöpaine: maks. 10 bar. Käyttölämpötila: maks. 130 °C.</p> <p>Huomautus: Tutustu myös paisunta-astian asennus- ja käyttöohjeeseen.</p>	<p>1. Informacje ogólne Urządzenie FlexControl jest to zabezpieczony zawór odcinający ze zintegrowanym złączem spustu dla przepornowych naczyni wzbiorczych. Przeznaczone jest do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodniczych. FlexControl służy do odcięcia, opróżniania, konserwacji i ewentualnej wymiany naczynia wzbiorczego, bez konieczności opróżniania instalacji.</p> <p>Zastosowanie Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar. Maksymalna temperatura robocza: 130 °C.</p> <p>Wskazówka: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu naczynia wzbiorczego.</p>
<p>2. Installation FlexControl levereras med avstängningsventilen i öppet tillstånd. FlexControl kan placeras direkt på kårlanslutningen. Teflon el. liknande bör användas som tätnings (A).</p>	<p>2. Montering FlexControl leveres med forseglet kugleventilen og åben. FlexControl kan anbringes direkte på beholdertilslutningen. Som paknings materiale skal fortrinsvis anvendes pakgarn eller teflontape (A).</p>	<p>2. Installasjon FlexControl leveres med avstegningsventilen i åpen stilling. FlexControl kan plasseres direkte på beholderkoblingen. Teflontape er å foretrekke som pakning (A).</p>	<p>2. Asennus FlexControl toimitetaan palloventtiili sinetöitynä auki-asentoon. FlexControl voidaan kiinnittää suoraan paisunta-astiaan. Käytä liitoksessa teflon- teippiä (A).</p>	<p>2. Montaż Urządzenie jest dostarczane z zaplombowanym zaworem kulowym w stanie otwartym. FlexControl może być bezpośrednio zamontowany na podłączeniu naczynia. Jako uszczelnienie stosować w pierwszej kolejności taśmę teflonową (A).</p>
<p>3. Underhåll av membrantryck expansionskärl</p> <ul style="list-style-type: none"> Anslut en avtappningsslange med anslutningsmått G ¾" till avtappningen på membran-expansionskärllet (B). Bryt förseglingen (C). Ta av hatten, vrid 180° och sätt tillbaka den igen (D). Vrid nu hatten 90° till höger för att stänga av och tappa av membrantryckexpansionskärllet (E). Position "0". Kontrollera gasförtrycket i kärllet efter avtappningen. Vid en eventuell påfyllning måste kvävgas användas (F). Öppna sedan hatten för avstängningen genom att vrida åt vänster (90°). Position "1". Avtappningen är nu avslutad (G). Ta av hatten, vrid 180° (H). Råd: återförslutning (I). Avlägsna sedan slangens och stäng avtappningen igen (J). Ställ in korrekt tryck igen. <p>Information för installatören: Fyll långsamt installationen tills trycket i expansionstanken är 0,3 bar högre än förtrycket. Avlufta systemet under påfyllning.</p>	<p>3. Vedligeholdelse af trykkespansjonsbeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilslut en aftappningsslange med G ¾" slangekobling til aftappningsstedet på kappeventilen (B). Bryd plomberingen (C). Tag kappen af, drej 180° og sæt kappen på igen (D). Drej spinrlen til afspærring og aftapning af beholderen mod højre (90°) (E). Position "0". Kontroller fortrykket, når beholderen er aftappet på; ved en eventuel påfyllning skal der bruges kvælfstof (F). Åbn dernæst spinlen for afspærring ved at dreje den mod venstre (90°). Position "1"; hermed er aftapningen afsluttet (G). Tag kappen af, drej 180° (H). Råd: Plomber igen (I). Fjern aftappningsslangen og luk igen for aftapning (J). Indstil igen det rigtige tryk på anlægget. <p>Praktisk tip til installatør: Fyld langsomt anlægget indtil trykket i beholderen er 0,3 bar højere end forfyldningen. Aftap anlægget under opfyldningen</p>	<p>3. Vedlikehold av ekspansjonsbeholderen</p> <ul style="list-style-type: none"> Koble en dreneringsslange med et G ¾"-munnstykke til membran-trykkespansjonsbeholderen (B). Bryt forseglingen (C). Ta av hetten, drei den 180° og sett den tilbake på plass (D). Vri så hetten 90° mot høyre. (stilling "0") (E) for å åpne og tömme membran-trykkespansjonsbeholderen. Kontroller starttrykket i beholderen etter drenering. Nitrogen bør brukes ved eventuell etterfylling (F). Åpne så hetten ved å vri den 90° mot venstre igjen (stilling "1"). Dreneringen er dermed avsluttet (G). Ta av hetten, drei den 180° (H). Råd: forsegle (I). Fjern så dreneringsslangen og lukk dreneringspunktet igjen (J). Still inn korrekt trykk på enheten. <p>Tips for installatøren: Fyll installasjonen langsomt helt til trykket i ekspansjonsstanken er 0,3 bar høyere enn fortrykket. Tapp systemet under oppfylling.</p>	<p>3. Paisuntasäiliön huolto</p> <ul style="list-style-type: none"> Yhdistä poistolettu ¾" kierrelitoksesta Flexcontrollin tyhjennysyhteeseen. (B). Poista sinetti (C). Poista suojakorkki kääntämällä 180° ja laita se takaisin paikalleen (D). Käännä suojakorkka 90° myötäpäivään sulkeaksesi ja tyhjentääksesi paisunta-astia (E). Asento "0". Paisuntasäiliön tyhjentämisen jälkeen tarkista kaasun esipaine, mahdollisen jälkitäytämisens yhteydessä on käytettävä tyypeä (F). Käännä sen jälkeen suojakorkka 90° vastapäiväänsulkemista varten. Asento "1", tyhjennys on tällöin suljettu (G). Ota suojakorkki pois ja käännä 180° (H). Nevo: sinetöi uudestaan (I). Irrota lopuksi poistoletku ja sulje tyhjennys (J). Säädä verkostopaine uudelleen. <p>Ohje asentajalle: Täytä laitteisto hitaasti, kunnes paine paisunta-astiassa on 0,3 baaria esipainetta korkeampi. Laske järjestelmästä vettä täytön aikana.</p>	<p>3. Konserwacja naczynia wzbiorczego</p> <ul style="list-style-type: none"> Podłączyć rurę odpływową ze złączką o gwincie wewnętrznym ¾" do otworu spustowego urządzenia (B). Zerwać plombę (C). Zdjąć nasadkę, przekręcić o 180° i nałożyć ją ponownie (D). Przekręcić nasadkę o 90° w prawo na pozycję "0" w celu odcięcia i opróżnienia naczynia. Po spuszczeniu wody z naczynia sprawdzić ciśnienie wstępne gazu. Przy ponownym ewentualnym dopełnianiu należy używać azot (F). Otworzyć zawór przekraczając nasadkę w lewo o 90° na pozycję „1”, zawór spustowy jest ponownie zamknięty" (G). Zdjąć nasadkę, przekręcić o 180° (H). Zalecenie: ponownie zaplombować (I). Usunąć rurę odpływową i zamknąć otwór spustowy (J). Dopuszczać ponownie ciśnienie w instalacji. <p>Wskazówka dla instalatora: Ponownie napełniaj wystrodzoną instalację do momentu aż ciśnienie napełniania będzie o 0,2 bara wyższe od ciśnienia wstępnego naczynia. Odpowietrz układ w czasie napełniania.</p>
<p>4. Nedmontering Gör systemet trycklös. Varning för brännskador/skälvning! Hett vatten kan nu rinna ur systemet. Ta bort produkt.</p> <p>Miljöansvar Var noga med att följa lokala regler och riktlinjer när du gör dig av med produkt. Följ direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar. Läs mer på www.flamcogroup.com</p>	<p>4. Afmontering Tag trykket af systemet. Der er risiko for skoldning! Varmt vand kan flyde ud af systemet. Fjern produkt.</p> <p>Miljø Overhold lokale regler ved bortsaffelse af produkt. I henhold til direktivet for trykbærende udstyr 97/23/EU Se også www.flamcogroup.com</p>	<p>4. Utskifting Gjør systemet trykkløst. Det er fare for å bli brent! Varmt vann kan strømme ut av systemet. Fjern produkt.</p> <p>Miljø Overhold lokale bestemmelser når produkt kasseres. I henhold til direktivet for trykkpåsatt utstyr 97/23/EU Se også www.flamcogroup.com</p>	<p>4. Irrotus Poista järjestelmästä paine. Palovammoavaara! Järjestelmästä saattaa virrata ulos kuuma vettä. Poista tuote.</p> <p>Ympäristö Suorita tuotteen hävittäminen paikallisten määräysten mukaisesti. Painelaitedirektiivin 97/23/EU mukaisesti Katso myös www.flamcogroup.com</p>	<p>4. Demontaż Pozbawić instalację ciśnienia. Istnieje ryzyko poparzenia! Z instalacji może wypływać gorąca woda. Zdemontować wyrób.</p> <p>Ochrona środowiska Dokonując utylizacji wyrobu, przestrzegać lokalnych przepisów. Zgodność Dyrektywą 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zblżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych. Więcej informacji: www.flamcogroup.com</p>